


Note:

Ubenaevnte mål er i mm.
 Koter er i m i forhold til DNN.
 Ubenaevnte ledninger under bygning er ø110 mm PVC med min. 15‰ fald.
 Ubenaevnte regnvandsledninger er ø110 mm PVC med min. 10‰ fald.
 PVC ledningers dimension er angivet i mm.
 Afstande er opgivet fra fundamentskant til midte ø110 PVC.

Signatur:

- Proj. spildevandsledning
- Proj. ø 315 mm PVC rensebrønd
- GA □ Proj. gulvafløb, type 1534 21.116 med vandlås type 1534 15.516
- HV — Håndvask, køkkenvask m.v. Kloakledning afsluttes med reduktionsstykker ø110/ø50 mm og ø 50/ø 32 mm med overkant 2 cm under færdigt gulv.
- WC — Toilet, kloakledning afsluttes spidsende i plan med færdig gulv.
- Vaskemaskine, kloakledning afsluttes med reduktionsstykke ø110 mm/ø 70 mm med overkant 2 cm under færdigt gulv.

E	
D	
C	
B	
A	
Rev. dato	Revisionen omfatter:

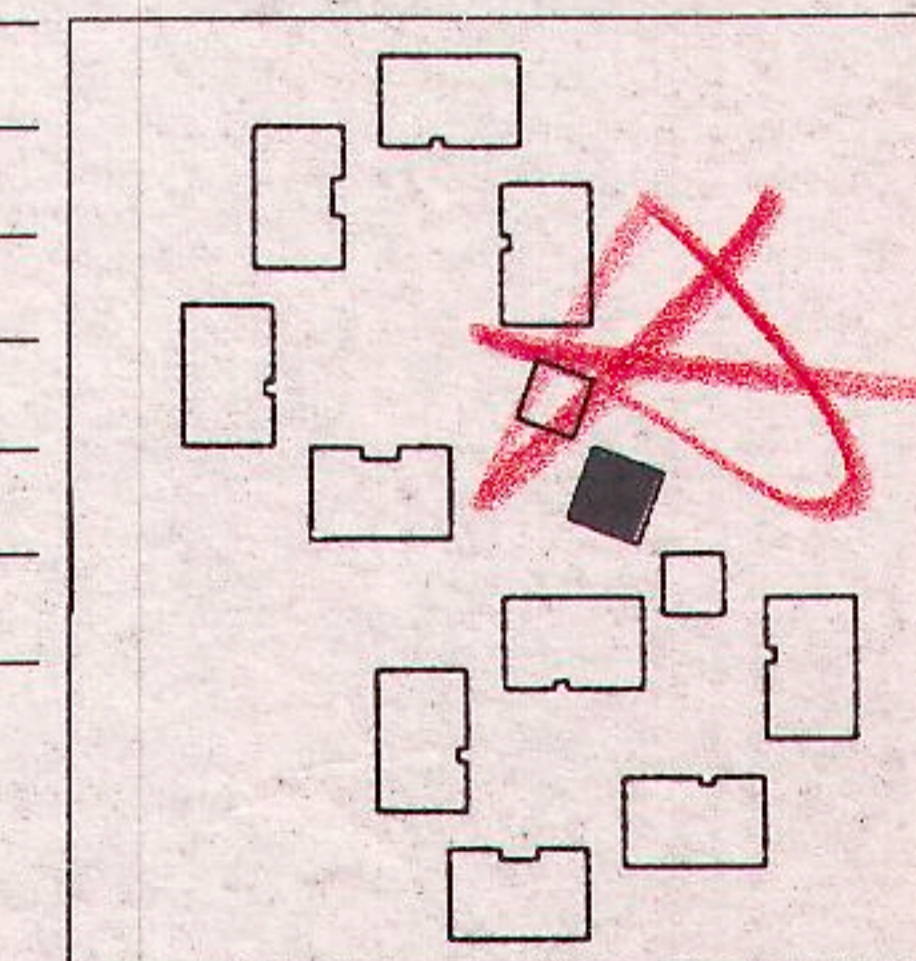

KIRSEBÆRHAVEN, UNGDOMSBOLIGER I ELSTED

Bygherre: Det almennyttige boligselskab, Boligfonden i Århus S.m.b.a., Vester Allé 24, 8000 Århus C., Tlf: 06 13 21 66
 Forretningsførelse: Kollegiekontoret, Vester Allé 24, 8000 Århus C., Tlf: 06 13 21 66

Emne: Intern kloak, fælleshus

DLL/AnP/SV. Sag: 250.195.01
 Mål: 1:50
 Dato: 01.06.88

Arkitekt: Arkitektgruppen i Aarhus A/S
 Badstuegade 5-7
 8000 Århus C
 Tlf: 06 12 70 11

Ingeniør: Carl Bro as, Rådgivende Ingeniørfirma F.R.I.
 Nordlandsvej 60
 8240 Risskov
 Tlf: 06 21 03 11

Landskabsarkitekt: Arkitektgruppen i Aarhus A/S
 Badstuegade 5-7
 8000 Århus C
 Tlf: 06 12 70 11